

PRESCRIPTIONS ELECTRIQUES

Le matériel préconisé doit être installé selon les prescriptions du fabricant.

Les contacts sont représentés respectivement sans tension, froid, sec et à pression nulle.

La section des conducteurs basse tension est à dimensionner selon les prescriptions locales du fournisseur d'énergie.

Un interrupteur de sécurité est à prévoir sur tous les ventilateurs et les pompes.


Longueur de la ligne	< à 50m	50-100m	100-200m
Interrupteurs de commande, fins de course (DDC)	0.8mm ²	1mm ²	1mm ²
Thermostats, hygrostats, pressostats	0.8mm ²	1mm ²	1mm ²
Sondes, transmetteurs (température, humidité, pression)	0.8mm ²	1mm ²	1.5mm ²
Interrupteurs de commande, fins de course	0.8mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²
Positionneurs (clapets, vannes, etc.)	0.8mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²

Page suiv. 2.9

		Date	27.10.2015	SCHAKO (SUISSE) SA RUE JEAN PROUVÉ 28 1762 GIVISIEZ			PRESCRIPTIONS ELECTRIQUES	SOC24 / SOB24 - VARIANTE SO62		=
		Resp.								+
		Vérif.								
Vers.	Modificat.	Date	Nom	Norme	Origine	Remplace:	Remplacé par:	299899_S01		F 0a de 3Pg

INDEX DE

N°	Fichier	Commentaire	Date
1	299899_S01.0000	PAGE DE GARDE	27.10.2015
2	299899_S01.0000a	PRESCRIPTIONS ELECRIRIQUES	27.10.2015
3	299899_S01.0002	ALIMENTATION 24VAC	27.10.2015
4	299899_S01.0003	SCHEMA DE RACCORDEMENT	27.10.2015

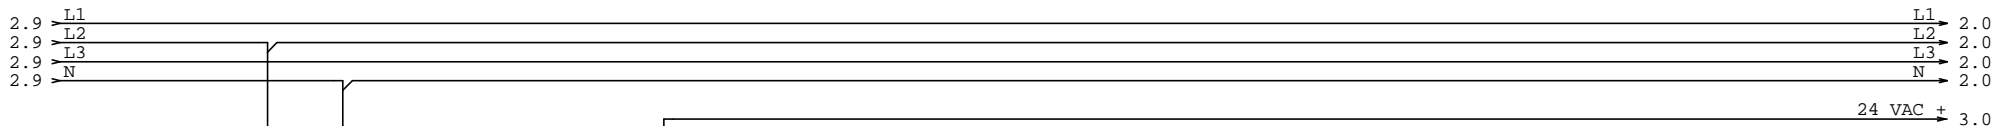

2F1
C13A

2F3
xxA

2T1
xxVA

230VAC
24VAC

DIMENSIONNEMENT

La dimension de l'alimentation 24VAC doit être définie en fonction du nombre de clapets coupe-feu raccordés.

12.5VA par CCF

CHAINAGE

Maximum 6A par groupe SOB24 + SOC24

A répartir selon la puissance des moteurs.

24 VAC + 3.0


24 VAC - 3.0

PE 3.0

MISE A LA TERRE
DU 0 VAC

Page suiv. 3.9

Date	27.10.2015	SCHAKO (SUISSE) SA RUE JEAN PROUVÉ 28 1762 GIVISIEZ		ALIMENTATION 24VAC	SOC24 / SOB24 - VARIANTE SO62	=	F 2		
Resp.								299899_S01	de 3Pg
Vérif.									
Vers.	Modificat.	Date	Nom	Norme	Origine	Remplace:	Remplacé par:		

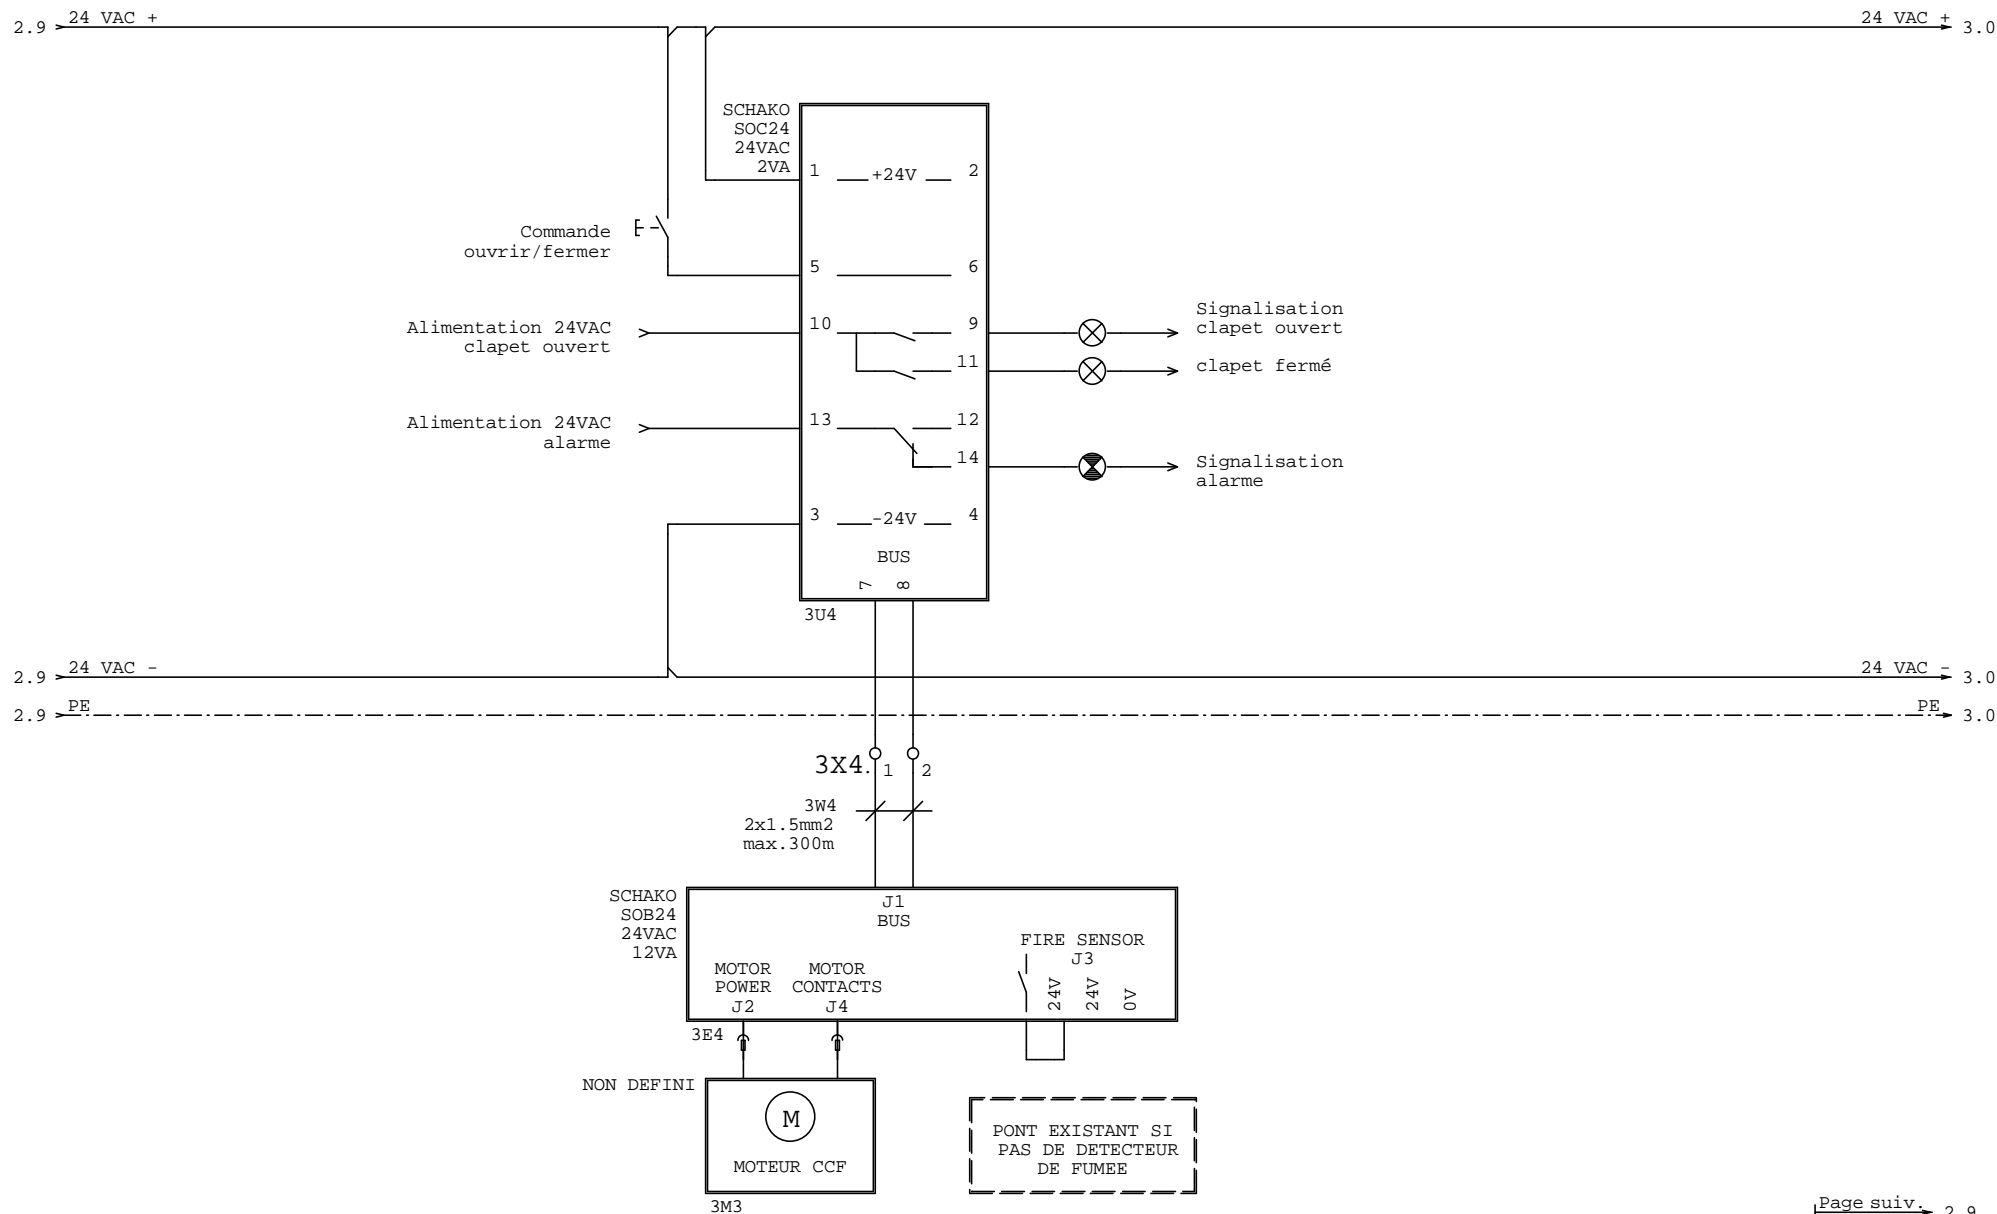

Page suiv. 2.9

				Date	27.10.2015	SCHAKO (SUISSE) SA RUE JEAN PROUVÉ 28 1762 GIVISIEZ		SCHEMA DE RACCORDEMENT	SOC24 / SOB24 - VARIANTE SO62		=		
			Resp.										
			Vérif.										
Vers.	Modificat.	Date	Nom	Norme		Origine	Remplace:	Remplacé par:		299899_S01	F 3 de 3Pg		